

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ CZ.1.

LEGENDA:

D1/D2



- punkty charakterystyczne

- projektowana kanalizacja deszczowa

- teren projektowany

- czyszczak rynowy z osadnikiem

UWAGA:  
Wszystkie podgrzeczności/wymagania należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności projektu architektonicznego i projektu branżowego ze stanem istniejącym należy konsultować się z projektantem. Wysokość studni należy wyznaczyć do poziomu terenu. Schemat wykopu wraz z grubością podsypki i obsypki pokazano na rys. WZ/10.

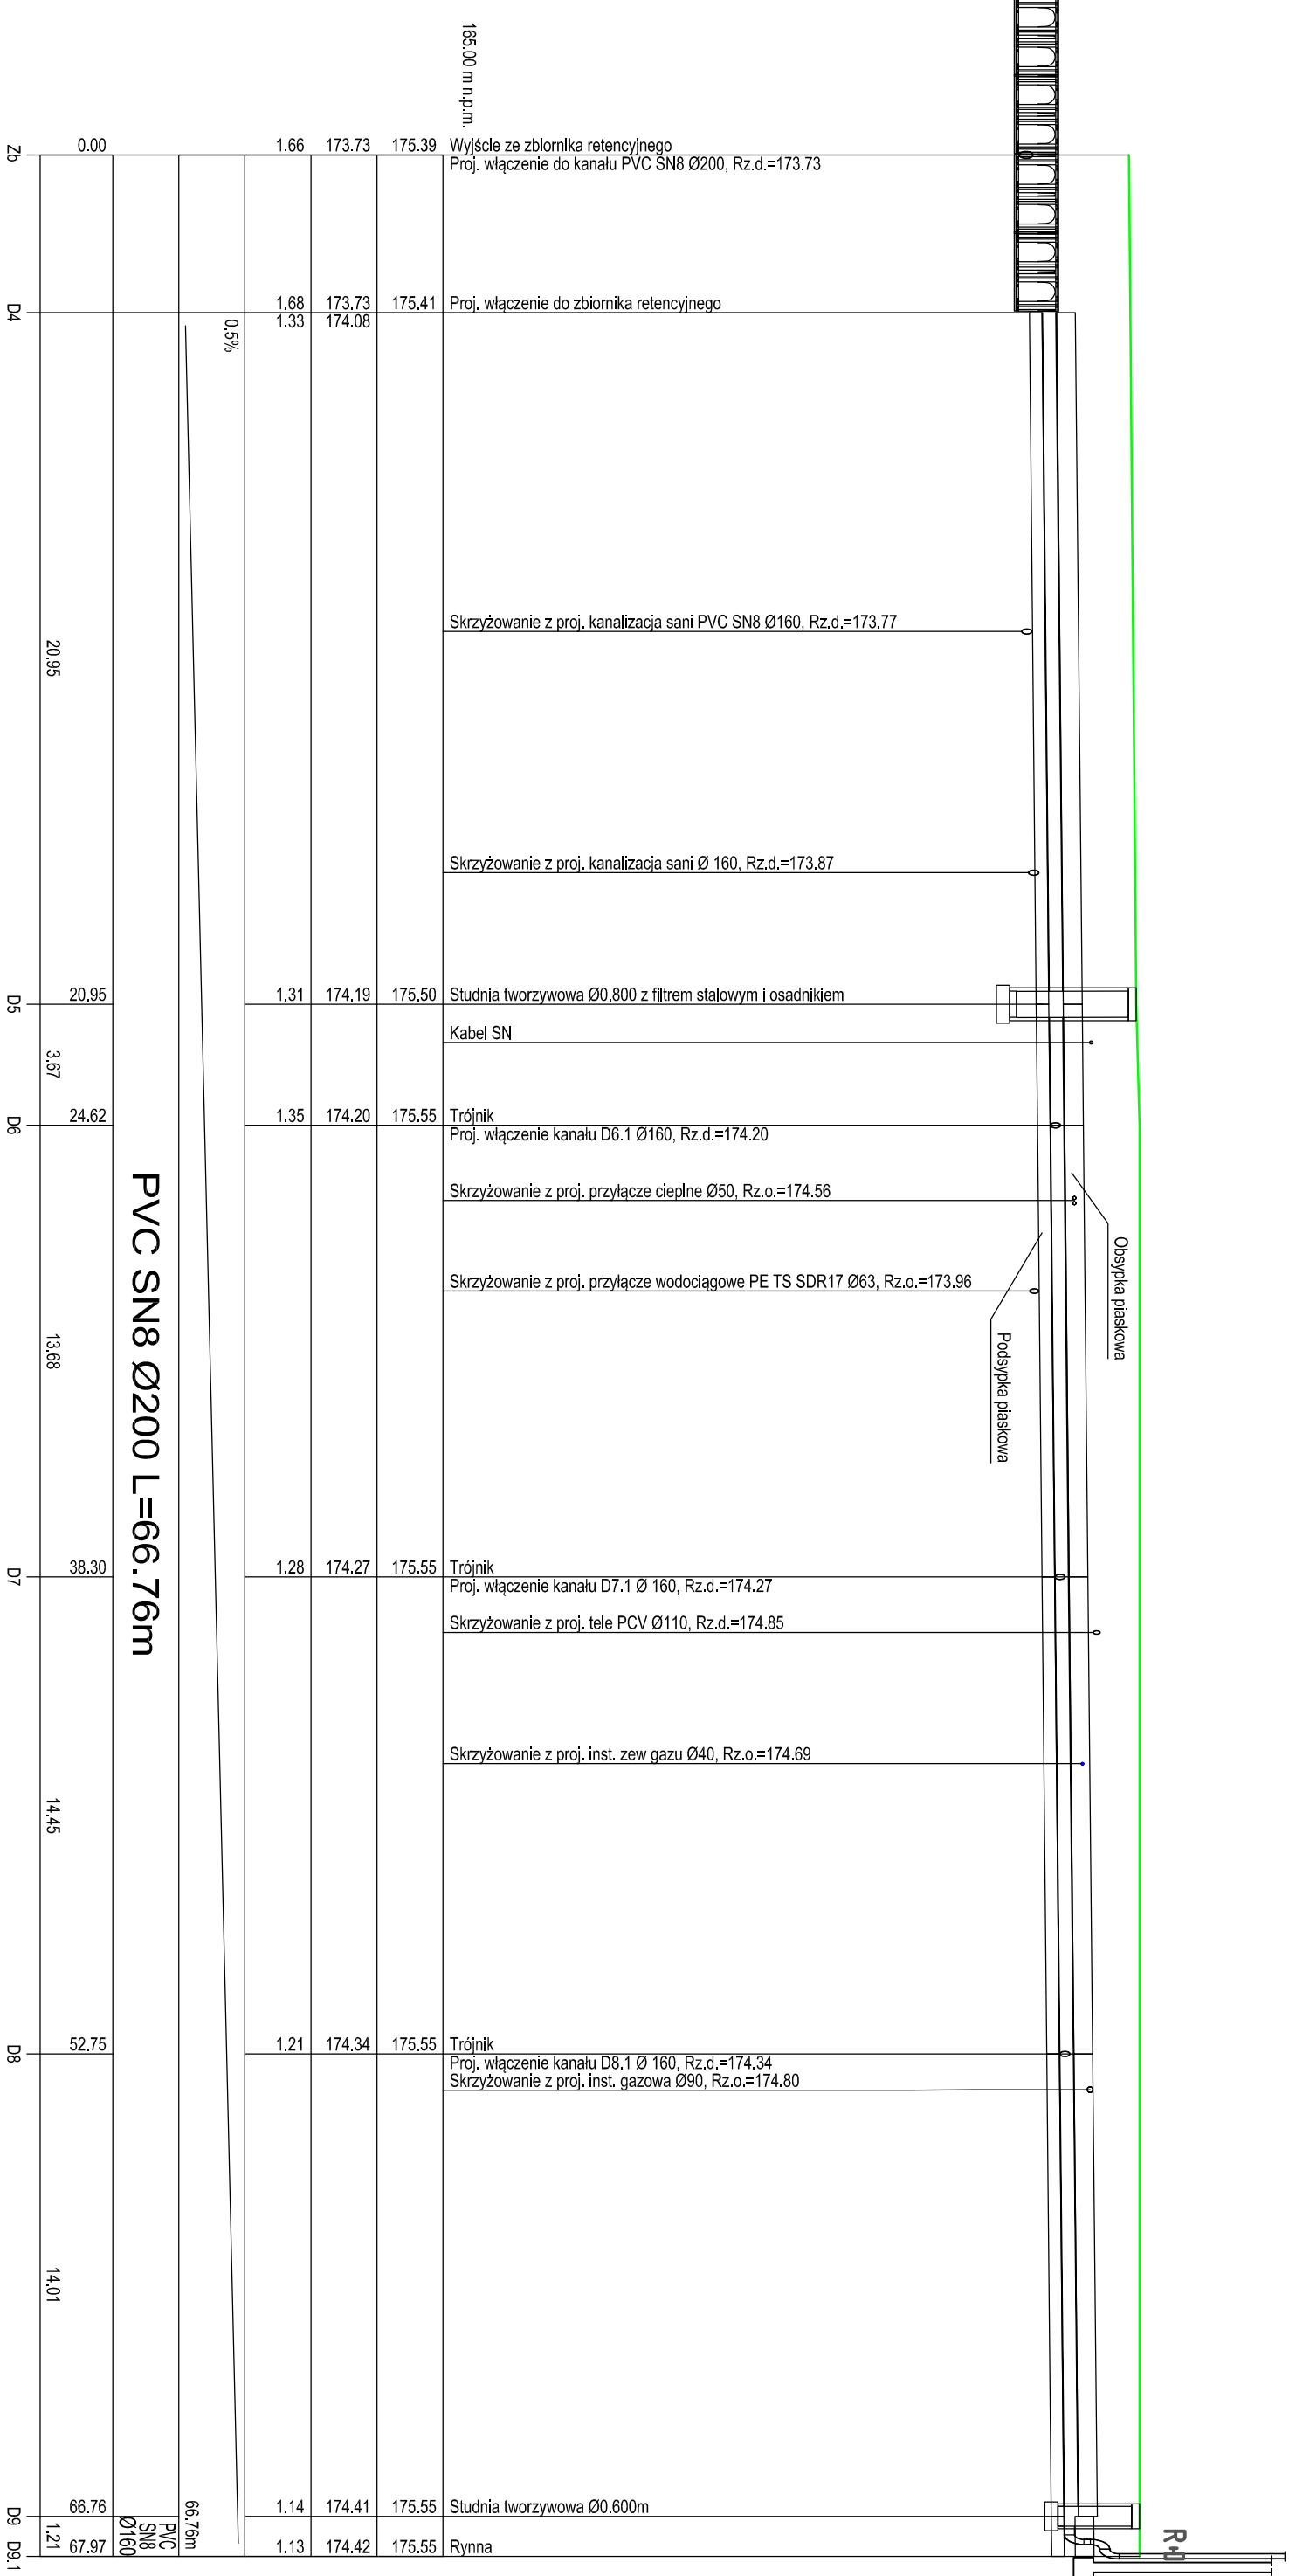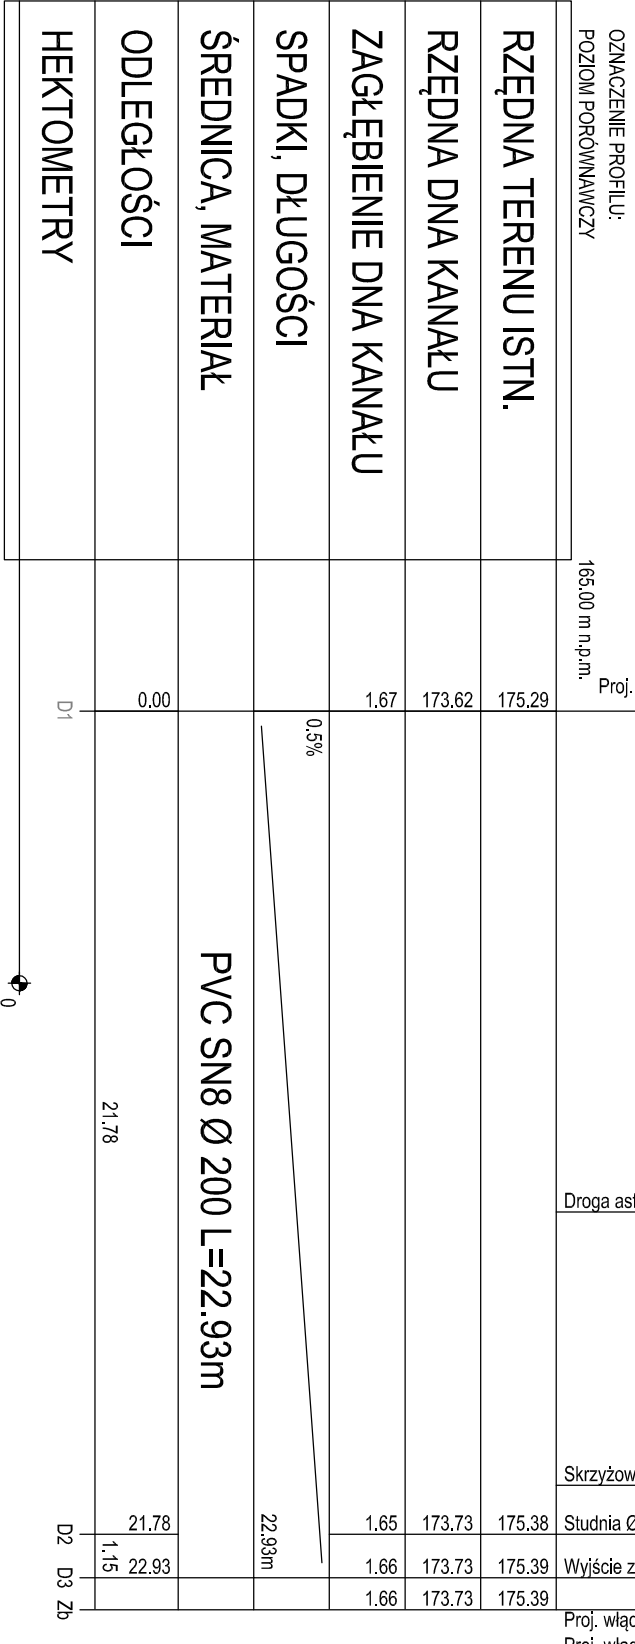

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EROKBUD" s.c.

Długość Długość nr 89 B, 95-061 Długość

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 135

PROJEKT:  
"UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSKAZANIE PRAWA ZASTRZEŻONE -"  
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  
UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI  
DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009  
JEDNOSTKA EWID.: 101601\_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Tytuł projektu:  
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ CZ.1

Skala:  
1:100/200

Instalacje sanitarne

Projektant:  
mgr inż. Jakub NIK

Asystent:  
mgr inż. Zuzanna Głesko

Wykonawca:  
mgr inż. Marcin Słodz

Wzrost:  
WZ25