









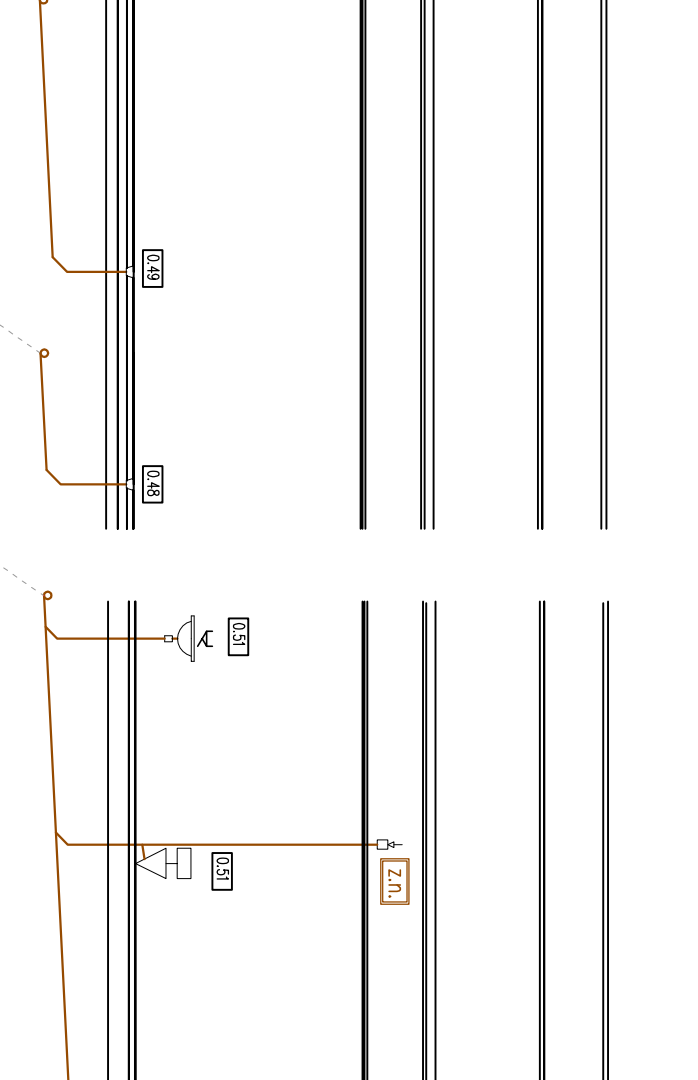
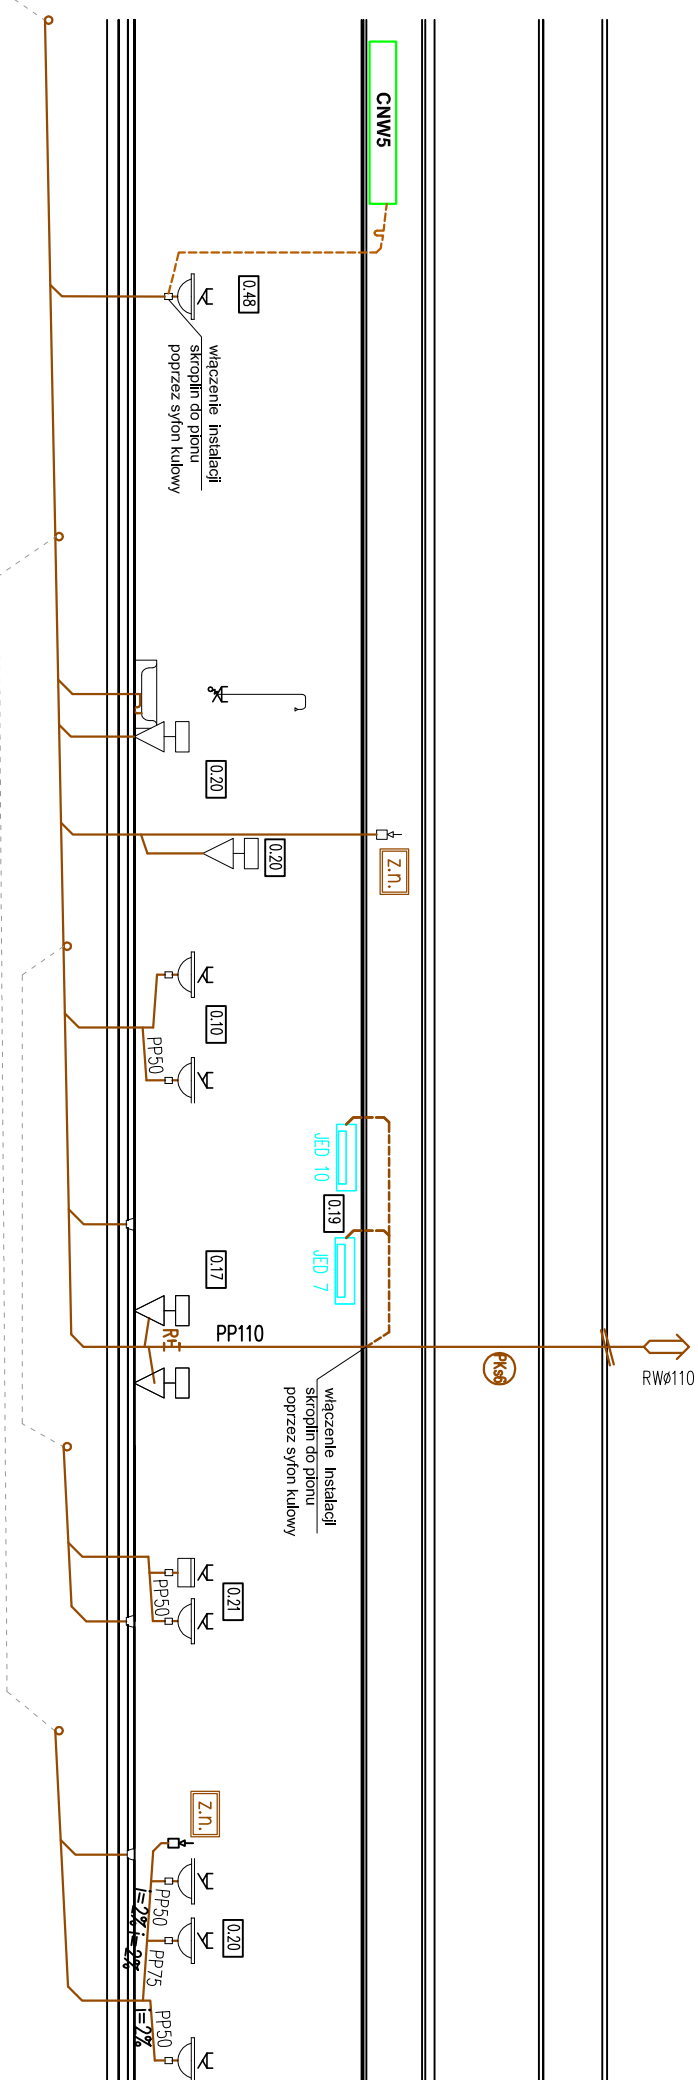
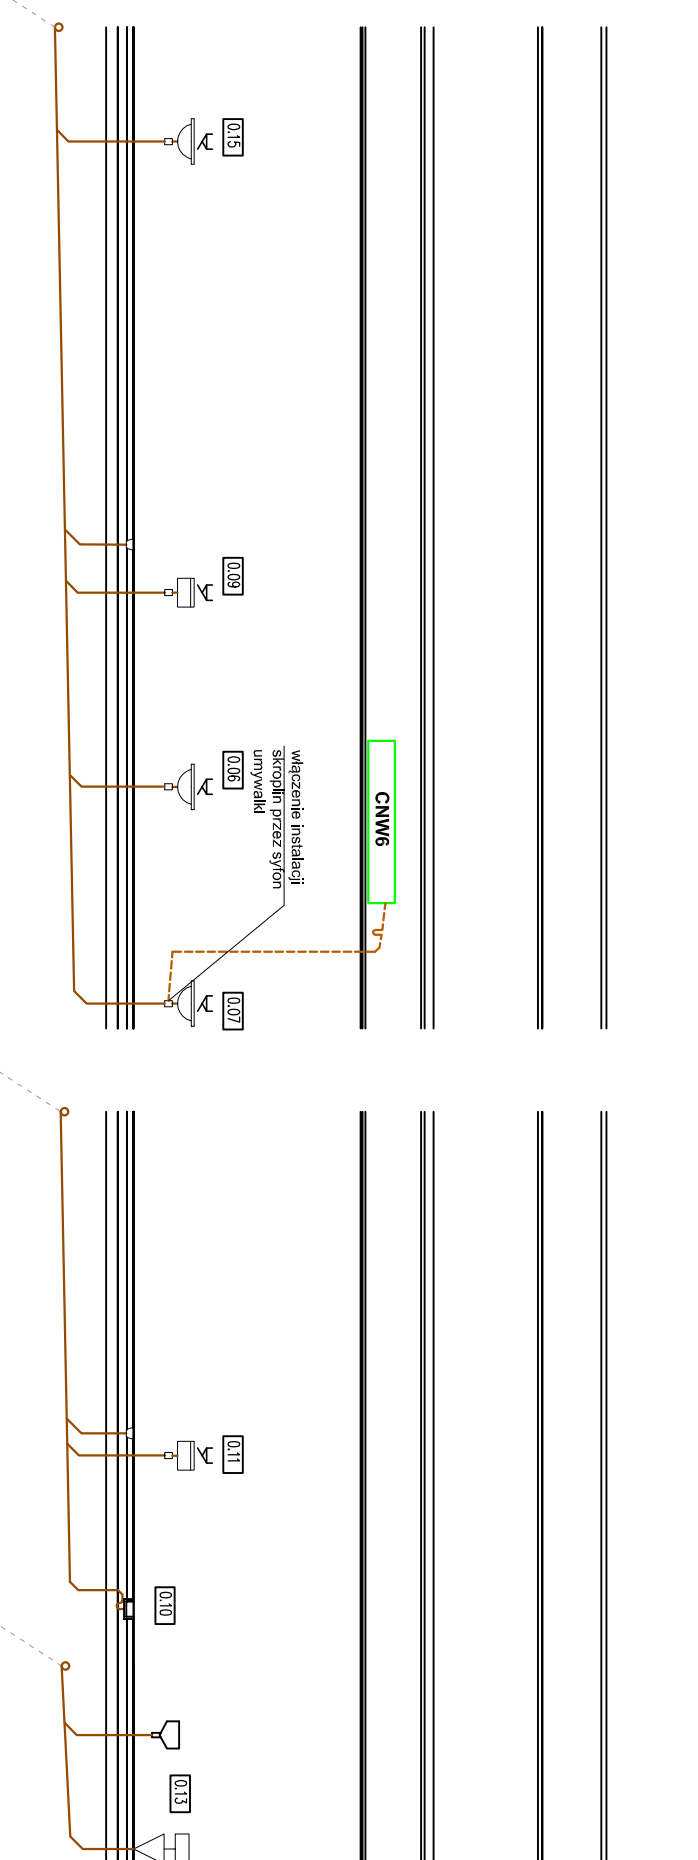
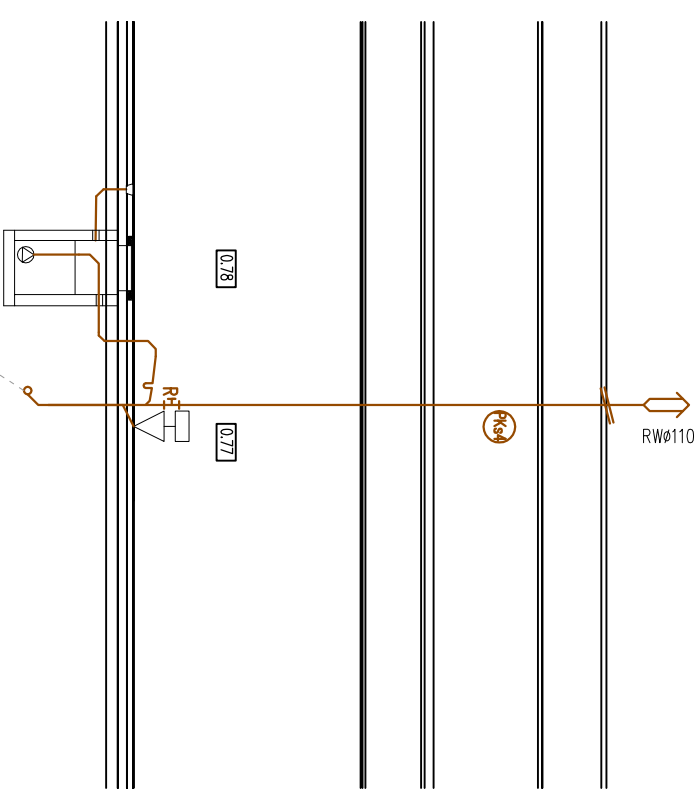


PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ
CZ.III

ŚREDNICE PODEJŚĆ KANALIZACJI

	WYWIEŚNIA KONKALIZACJA		WYWIEŚNIA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)
	PROJEKTYNACJA SNIENIA		MATRIK (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)
	ZŁOŻENIA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)		WŁOŻENIA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)
	MASKA LUSTROWA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)		ZANÓR NIEOŚWIEŻENIA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)
	ODWODNIENIE LINIOWE (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)		PŁASKA (ŚREDNICA POŁOSIA PŁO)

UWAGI:
W miejscach przebiegu przewodów kanalizacyjnych, układanych pod poziomem posadzki, przez elementy konstrukcyjne budynku, należy wykonać przepusty z rur słabiej grubościanych, o średnicy większej o jeden rozmiar od tury kanalizacyjnej.

[illegible]

0.00			0.70	175.06	175.76	
0.54	0.54	Prób	0.80	174.96	175.76	Wjeście do studni schłodzącej
1.54	1.00		0.76	175.00	175.76	Wylście ze studni schłodzącej
2.66	1.24		1.24	174.01	175.76	

[illegible]