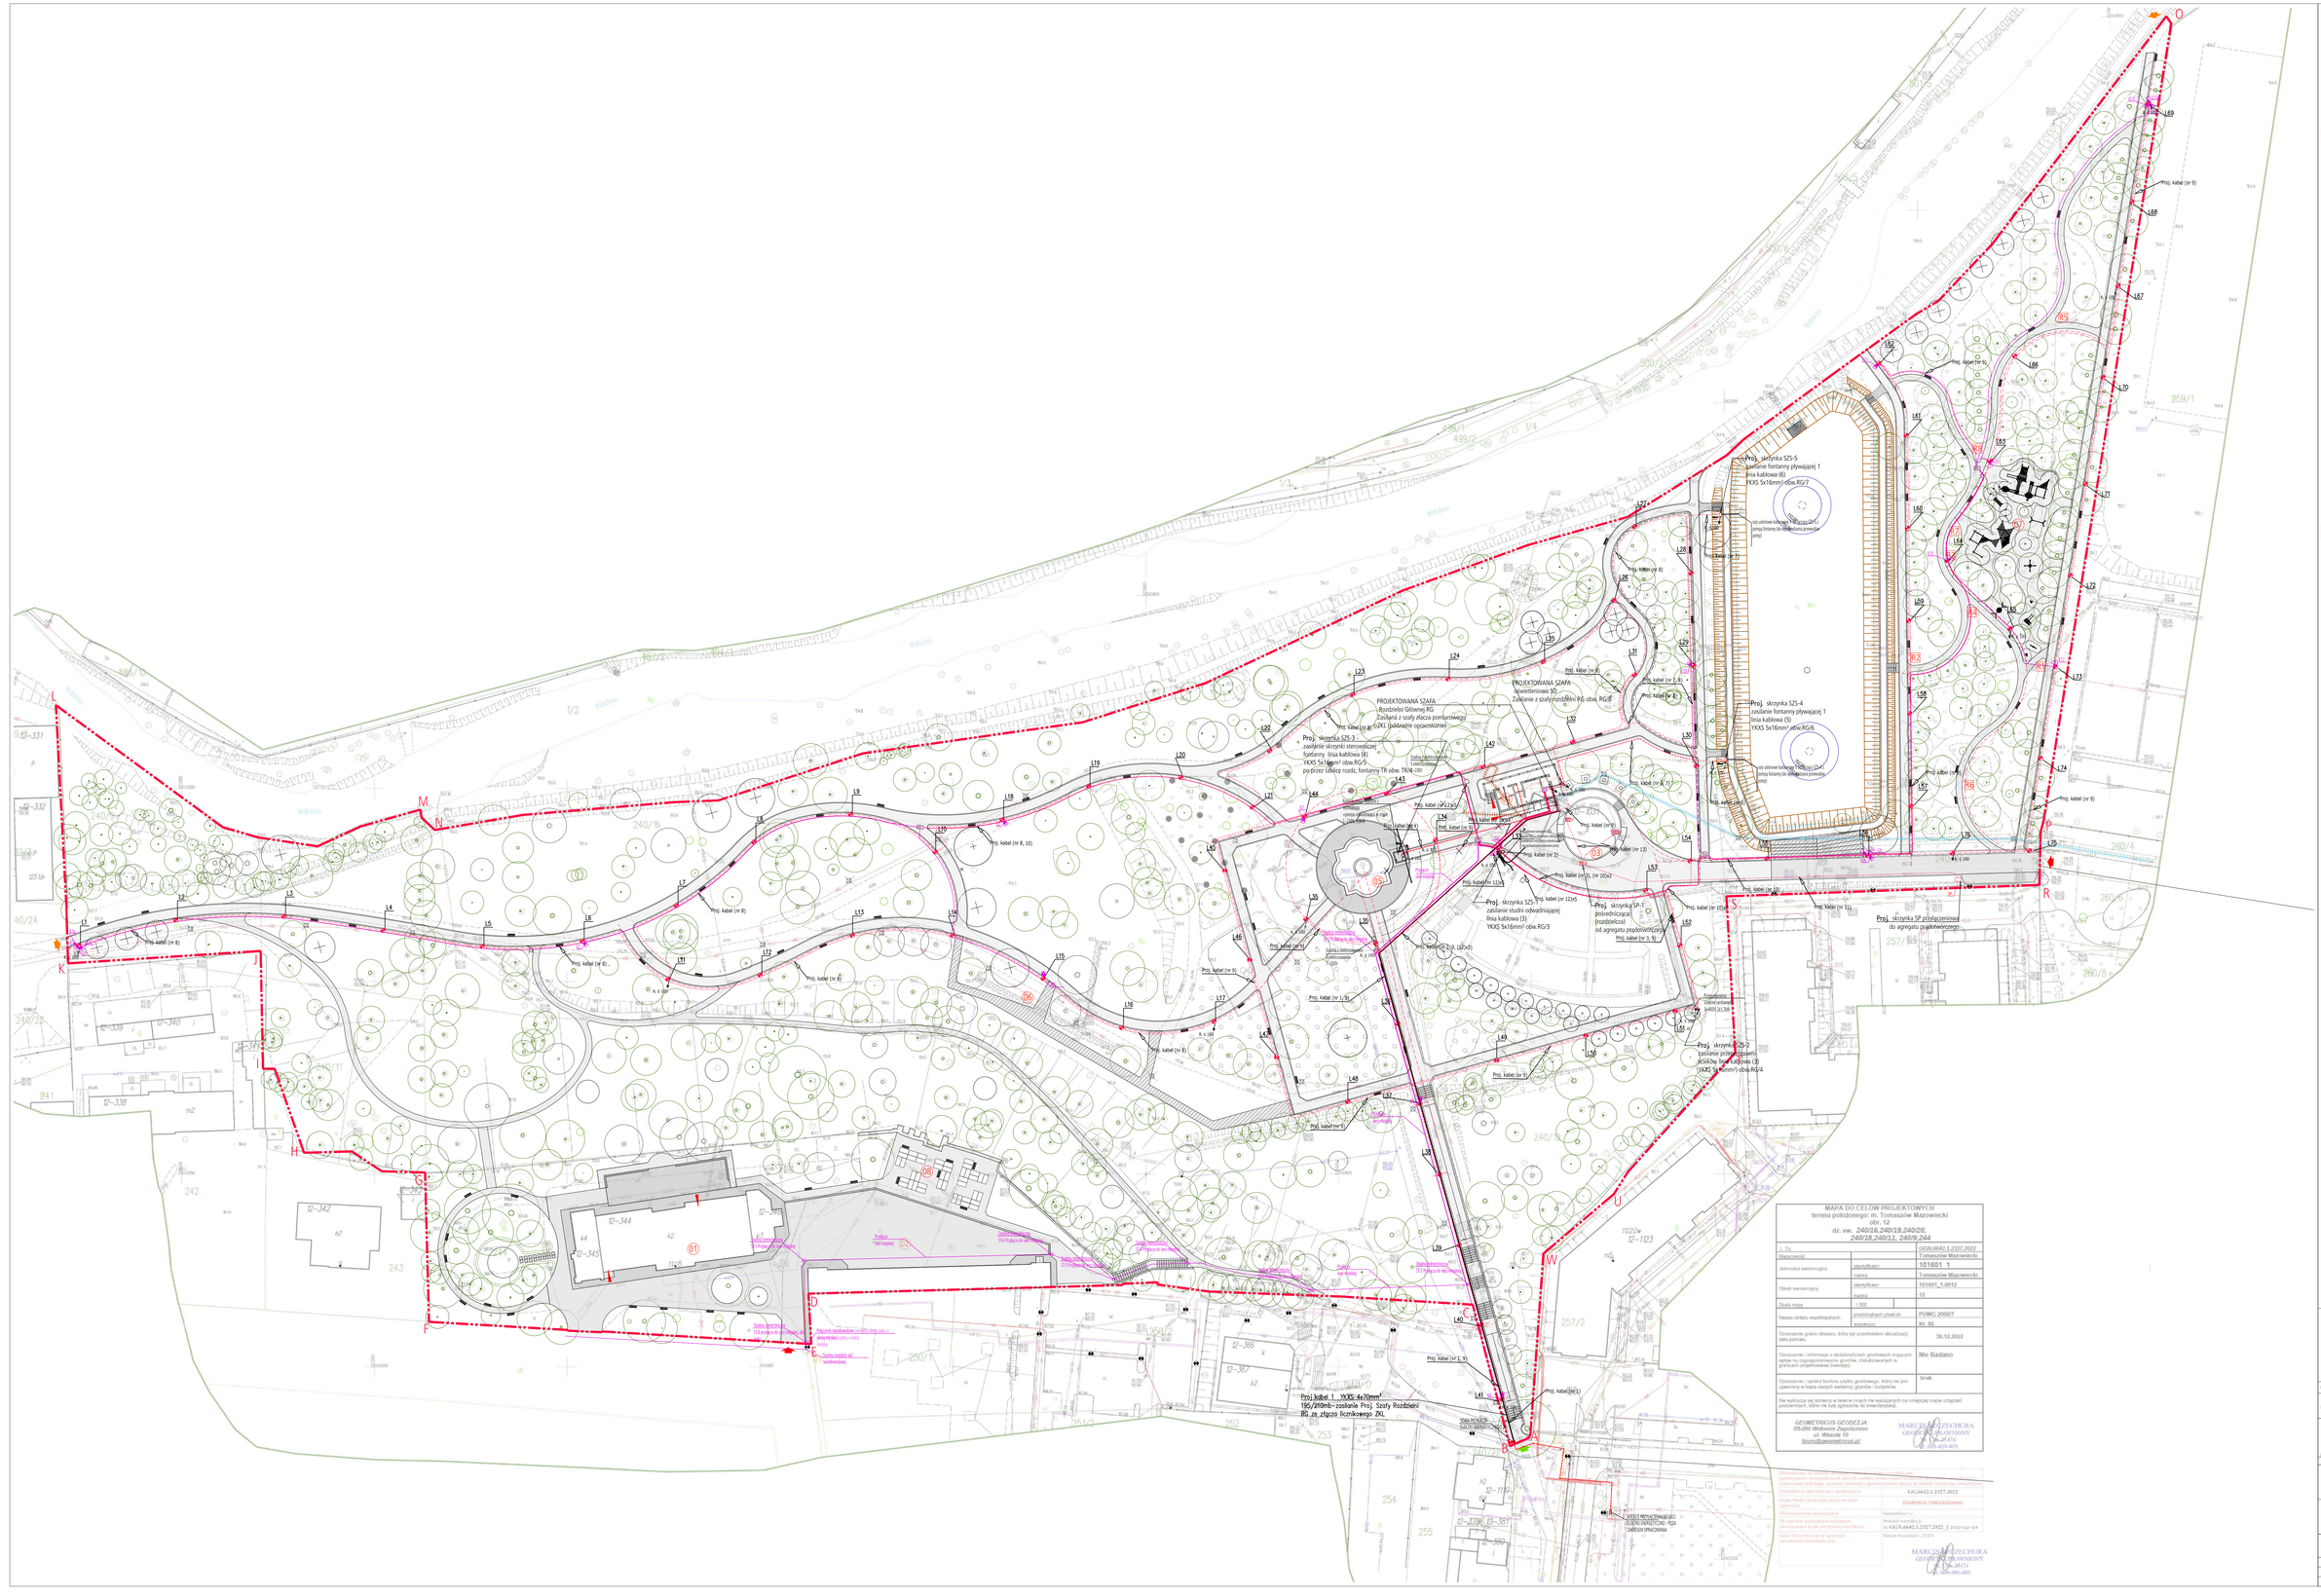
Proj. skrzynka SZS-5
zasilanie fontanny pływającej 1
linia kablowa (6)
YKXS 5x16mm² obw.RG/7
Proj. skrzynka SZS-4
zasilanie fontanny pływającej 1
linia kablowa (5)
YKXS 5x16mm² obw.RG/6
PROJEKTOWANA SZAFA
Nowelizowana SG
Zasilanie z szafy rozdzielczej obw. RG/8
PROJEKTOWANA SZAFA
Rozdzielni Głównej RG
Zasilanie z szafy złącza pomiarowego
Proj. kabel (nr 4)
Proj. skrzynka SZS-3 -
zasilanie skrzynki sterowniczej
fontanny linia kablowa (4)
YKXS 5x16mm² obw.RG/5
po przez tablicę rozdz. fontanny TR obw. TR/4
Proj. skrzynka SZS-1
zasilanie studni odwadniającej
linia kablowa (3)
YKXS 5x16mm² obw.RG/3
Proj. skrzynka SP-1
(pomieszczenie
rozdzielcze)
od agregatu prądotwórczego
Proj. skrzynka SP przyłączeniowa
do agregatu prądotwórczego
Proj. skrzynka SZS-2
zasilanie przyłączeniowe
szafki na linie kablowa (2)
(YKXS 5x16mm²) obw.RG/4
Proj. kabel (nr 1)
Proj. kabel (nr 2)
Proj. kabel (nr 3, 9)
Proj. kabel (nr 4)
Proj. kabel (nr 5)
Proj. kabel (nr 6)
Proj. kabel (nr 7)
Proj. kabel (nr 8)
Proj. kabel (nr 8, 10)
Proj. kabel (nr 9)
Proj. kabel (nr 10)
Proj. kabel (nr 11)
Proj. kabel (nr 12)
Proj. kabel (nr 13)
Proj. kabel (nr 1, 9)
Proj. kabel (nr 1, 11)
Proj. kabel (nr 12)
Proj. kabel (nr 12)x2
Proj. kabel (nr 12)x3
Proj. kabel (nr 12)x4
Proj. kabel (nr 12)x5
Proj. kabel (nr 12)x6
Proj. kabel (nr 12)x7
Proj. kabel (nr 12)x8
Proj. kabel (nr 12)x9
Proj. kabel (nr 12)x10
Proj. kabel (nr 12)x11
Proj. kabel (nr