


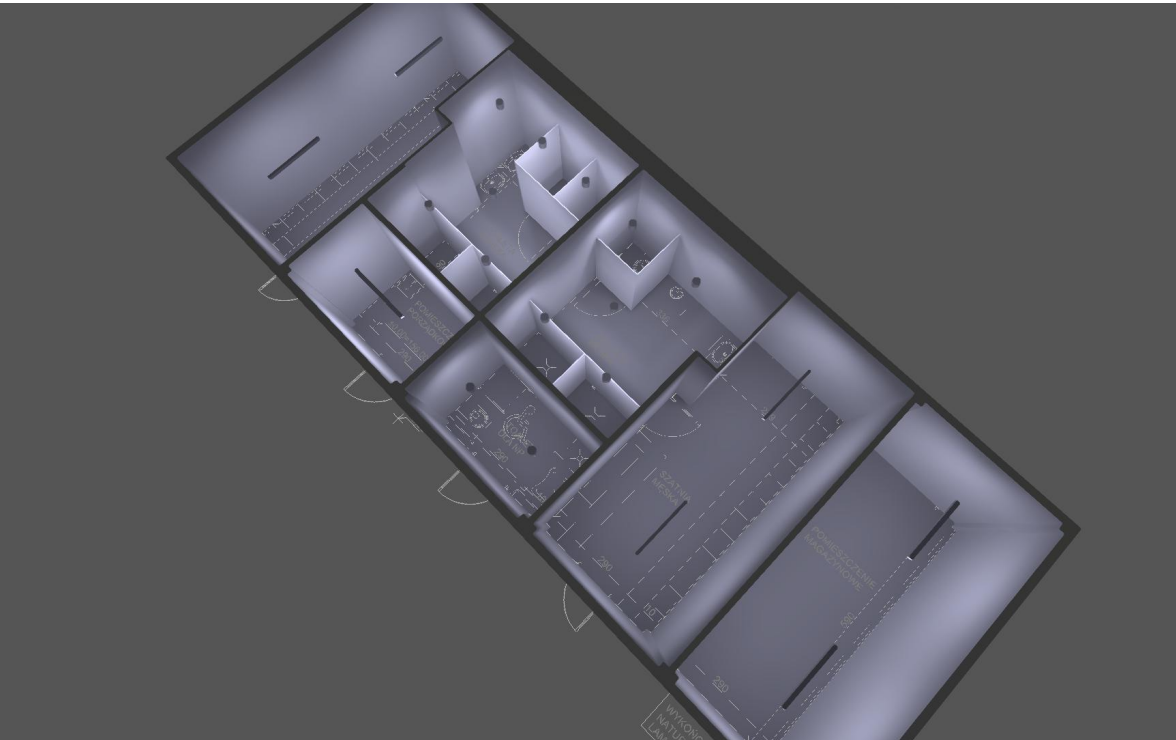


HALA LODOWA TOMASZÓW MAZOWIECKI - BUD. OBSŁUGI KORTÓW

PL/2025/2802

(Scena świetlna 1)

HALA LODOWA TOMASZÓW MAZOWIECKI - BUD. OBSŁUGI KORTÓW

Obiekty obliczeniowe

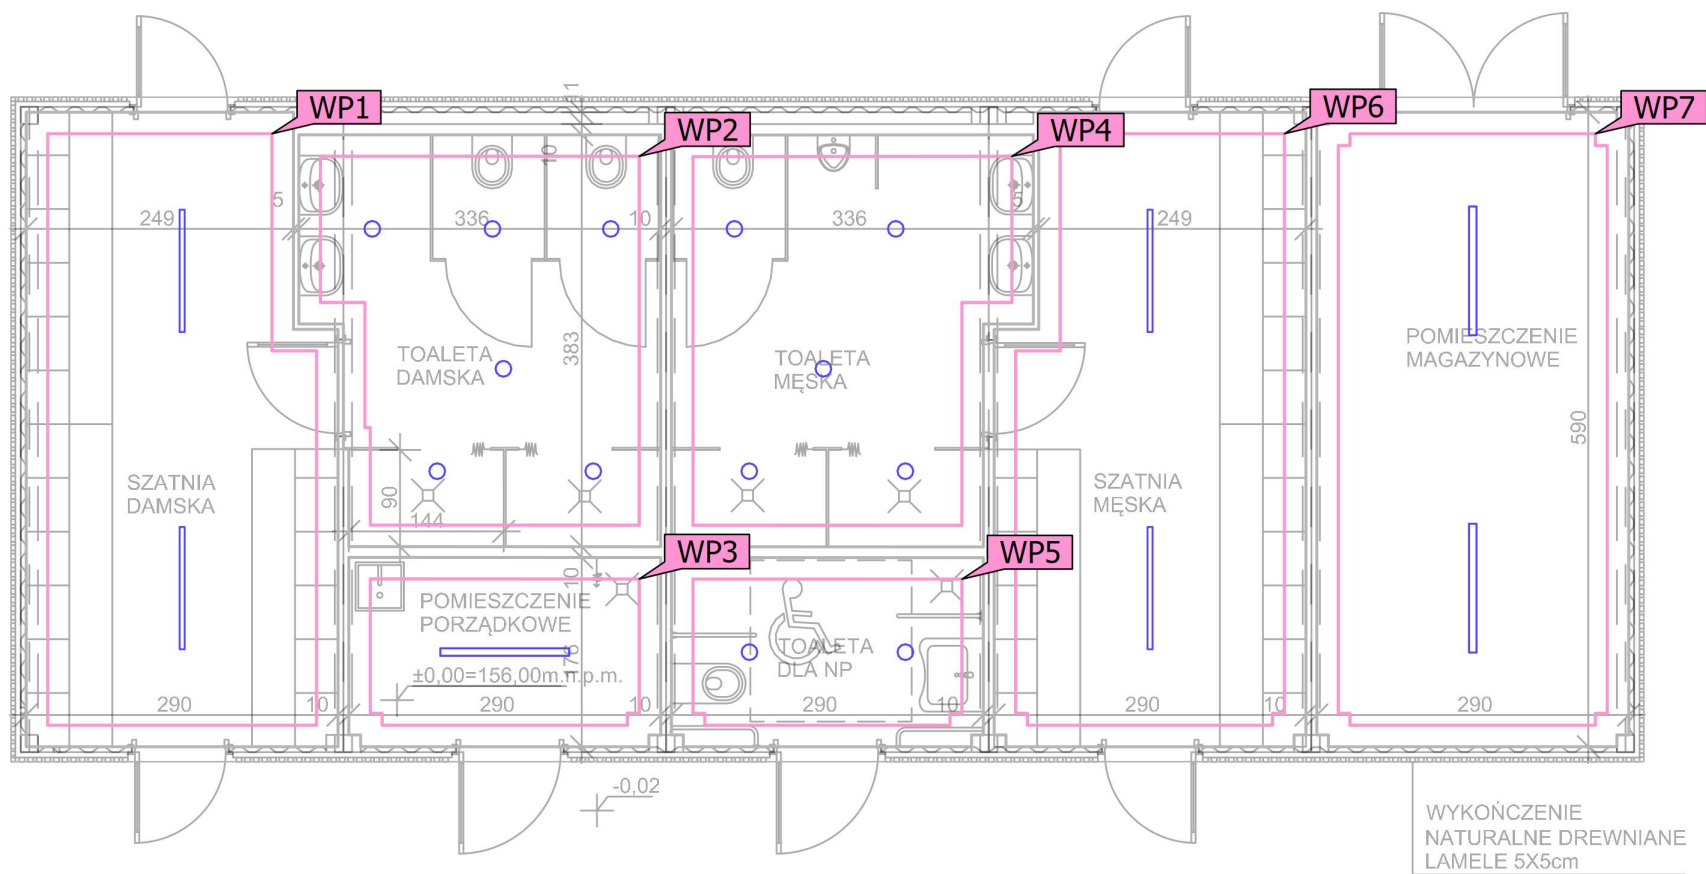

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	$\bar{E}$ (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$ (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	240 lx (≥ 200 lx) ✓	153 lx	315 lx	0.64 (≥ 0.40) ✓	0.49	WP1
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	292 lx (≥ 200 lx) ✓	180 lx	506 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.36	WP2
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 3) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	287 lx (≥ 200 lx) ✓	233 lx	337 lx	0.81 (≥ 0.40) ✓	0.69	WP3
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 4) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	276 lx (≥ 200 lx) ✓	178 lx	445 lx	0.64 (≥ 0.40) ✓	0.40	WP4
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 5) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	239 lx (≥ 200 lx) ✓	202 lx	269 lx	0.85 (≥ 0.40) ✓	0.75	WP5
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	241 lx (≥ 200 lx) ✓	155 lx	315 lx	0.64 (≥ 0.40) ✓	0.49	WP6
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	267 lx (≥ 100 lx) ✓	179 lx	335 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.53	WP7