

Spis Treści

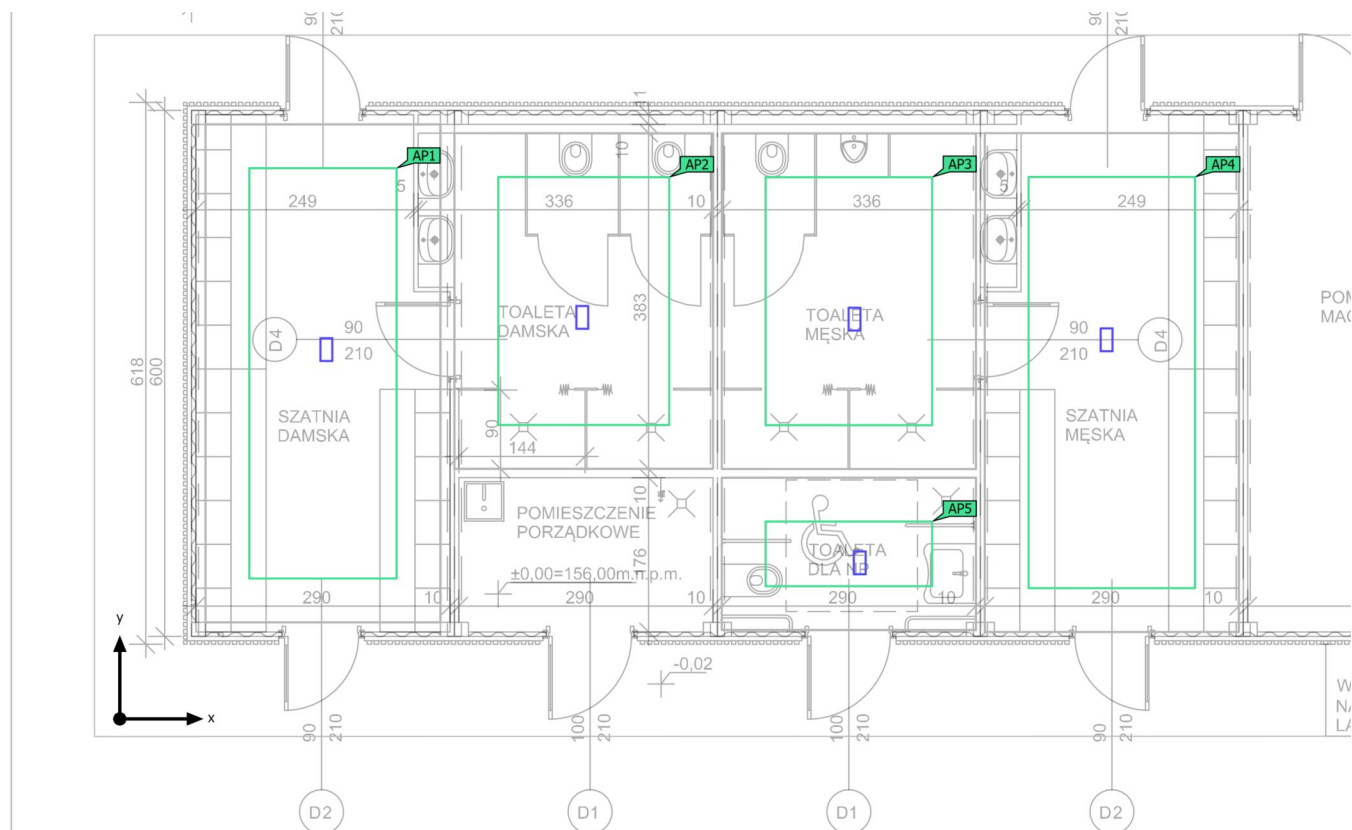
Spis Treści 1

Oświetlenie awaryjne - AW

Parter

Obiekty obliczeniowe / Scena oświetlenia awaryjnego 2

AW · Parter (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

AW · Parter (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Właściwości	$E_{min.}$ (Zad.)	E_{maks}	U_d (Zad.)	Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.71 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.51 lx	0.31 (≥ 0.025) ✓	AP1
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	2.93 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.51 lx	0.53 (≥ 0.025) ✓	AP2
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	4.33 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.51 lx	0.79 (≥ 0.025) ✓	AP5
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	2.88 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.51 lx	0.52 (≥ 0.025) ✓	AP3
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.42 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.51 lx	0.26 (≥ 0.025) ✓	AP4

Wskazówki dotyczące planowania:

Obliczenie sceny oświetlenia awaryjnego zostało wykonane bez odbicia i z uwzględnieniem umieszczonego umeblowania.