OZNACZENIE		Dp8		Dp9		Dp10		Dp11		Dp12		Dp13		Dp14		Dp15		Dp16	
DRZWI WEWNĘTRZNE SCHEMAT 1:50		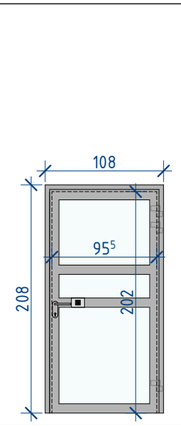				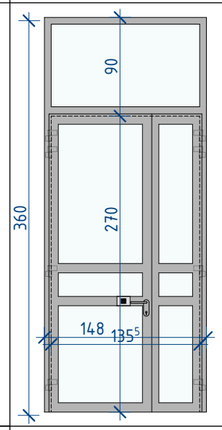		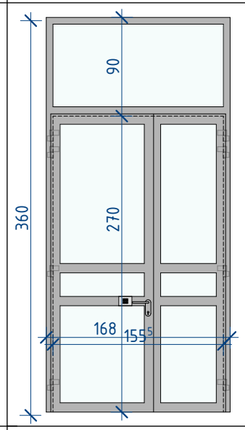		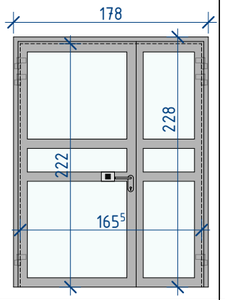		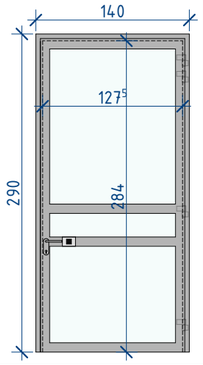		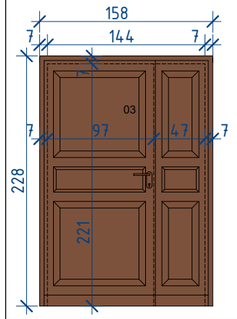		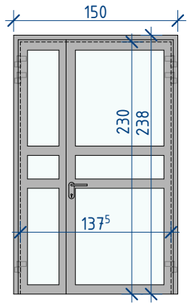		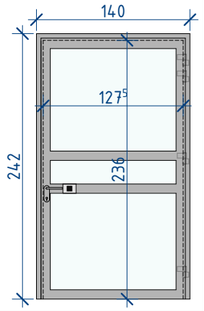	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		130 (90+40)		130 (90+40)		150 (90+60)		160 (100+60)		120		130		130		120	
	H	200		200		270		270		220		282		220		230		282	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So	112		152		152		172		182		140		160		154		140	
	Ho	210		210		363		363		230		290		230		240		290	
ORIENTACJA	P/L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PODPIWNICZENIE]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
PIĘTRO		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PODDASZE		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPIS		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne, drewniane w 4 klasie odp. mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica drewniana wew. Drzwi wykonać o izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla, na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 39dB. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem.	
UWAGI		Odporność pożarowa EIs 30		Odporność pożarowa EIs 30		Odporność pożarowa EIS 60		Odporność pożarowa EI 60		Odporność pożarowa EIS 60		Odporność pożarowa EIs 60		Odporność pożarowa EIs 60		Odporność pożarowa EI 60		Odporność pożarowa EIs 60	

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne

ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor

Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium **PROJEKT TECHNICZNY**

Rysunek **DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ. 2**

Skala **1:50**

Data **grudzień 2024**

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: **mgr inż. arch Robert Lebioda** 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ — Podpis

SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. arch. Jakub Olszowiec** MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ — Podpis

OPRACOWAŁ: **mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt**

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

Nr rys.

A18