OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06	Op1	Op2	Op3	Ow1
SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ		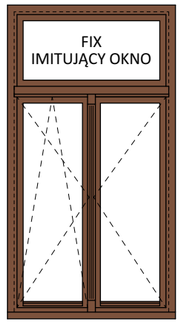	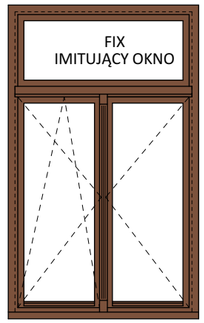		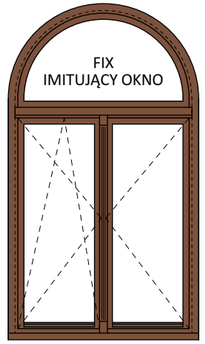			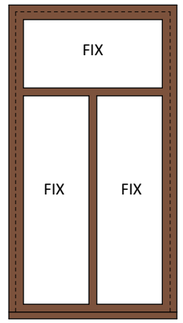	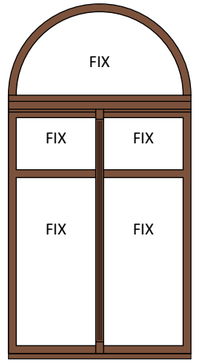		
WYMIARY	S	1500	1700	1500	1700	1500	1320	1500	1600	1500	1200
	H	2800	2800	2500	3000	2500	1320	2800	3120	2500	1200
ILOŚĆ SZTUK		8	4	6	5	2	6	4	6	4	1
OPIS, UWAGI		Okno w konstrukcji drewnianej, ze stałym słupkiem oraz ślemieniem. rozwierne oraz rozwierno-uchylne, górą FIX imitujący skrzydło okienne. Szklenie zespolone. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego U= 0,9 Wm^2K lub lepszy. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno w konstrukcji drewnianej, ze stałym słupkiem oraz ślemieniem. rozwierne oraz rozwierno-uchylne, górą FIX imitujący skrzydło okienne. Szklenie zespolone. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego U=0,9 Wm^2K lub lepszy. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno w konstrukcji drewnianej, ze stałym słupkiem oraz ślemieniem. rozwierne oraz rozwierno-uchylne, górą FIX imitujący skrzydło okienne. Szklenie zespolone. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego U= 0,9 Wm^2K lub lepszy. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno w konstrukcji drewnianej, ze stałym słupkiem oraz ślemieniem. rozwierne oraz rozwierno-uchylne, górą FIX imitujący skrzydło okienne. Szklenie zespolone. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego U=0,9 Wm^2K lub lepszy. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno w konstrukcji drewnianej, ze stałym słupkiem oraz ślemieniem. rozwierne oraz rozwierno-uchylne, górą FIX imitujący skrzydło okienne. Szklenie zespolone. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego U= 0,9 Wm^2K lub lepszy. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Istniejące okno okrągłe, krosnowe, stałe w konstrukcji drewnianej z wachlarzowym układem giętych szprosów. Szklenie pojedyncze szkłem walcowanym. Podczas prac konserwatorskich odkryte zostało pojedyncze okno. Nie badano pozostałych kwater na obecność okien. Zachowaną pierwotną stolarkę należy poddać renowacji zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. W przypadku braku stolarki w pozostałych kwaterach, okna odtworzyć na wzór istniejącego okna. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno przeciwpożarowe EI120 w konstrukcji drewnianej prostej, w zabytkowej kreacji podziału kwater. Szklenie jednokomorowe. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego Ug=1,0 W/m^2K. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno przeciwpożarowe EI60 w konstrukcji drewnianej prostej, w zabytkowej kreacji podziału kwater. Na okna natożone drewniane elementy ozdobne (ślemię oraz "listwa przymykowa", zbliżone detalem do stolarki frontowej. Szklenie jednokomorowe. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego Ug=1,0 W/m^2K. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno przeciwpożarowe EI120 w konstrukcji drewnianej prostej, w zabytkowej kreacji podziału kwater. Szklenie jednokomorowe. Współczynnik przenikania ciepła pakietu okinnego Ug=1,0 W/m^2K. Profile w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Wykonanie okna zgodnie z wytycznymi i pod opieką konsewatorską. Przed wbudowaniem wygląd stolarki, dobór profili należy uzgodnić z WUOZ w Łodzi.	Okno kasowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004. Szklenie w klasie odporności na włamanie P4A lub lepsze. Okno wyposażyć w rozwierne okienko kasowe, blokowane klamką z zamkiem na klucz.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne

ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor
Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium **PROJEKT TECHNICZNY**

Rysunek **ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ**

Skala **1:50**

Data **grudzień 2024**

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	**mgr inż. arch Robert Lebioda** 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. Jakub Olszowiec** MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt**	

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

Nr rys.

A19